


( 5 ) E S C O 事業における省エネルギー効果

大阪府母子保健総合医療センター

平成 1 4 年 4 月 ~ 1 5 年 3 月実績 電気・ガスの省エネ率 **平均 2 3 . 2 %**  
 平成 1 5 年 4 月 ~ 1 6 年 3 月実績 電気・ガスの省エネ率 **平均 2 1 . 6 %**

百万MJ

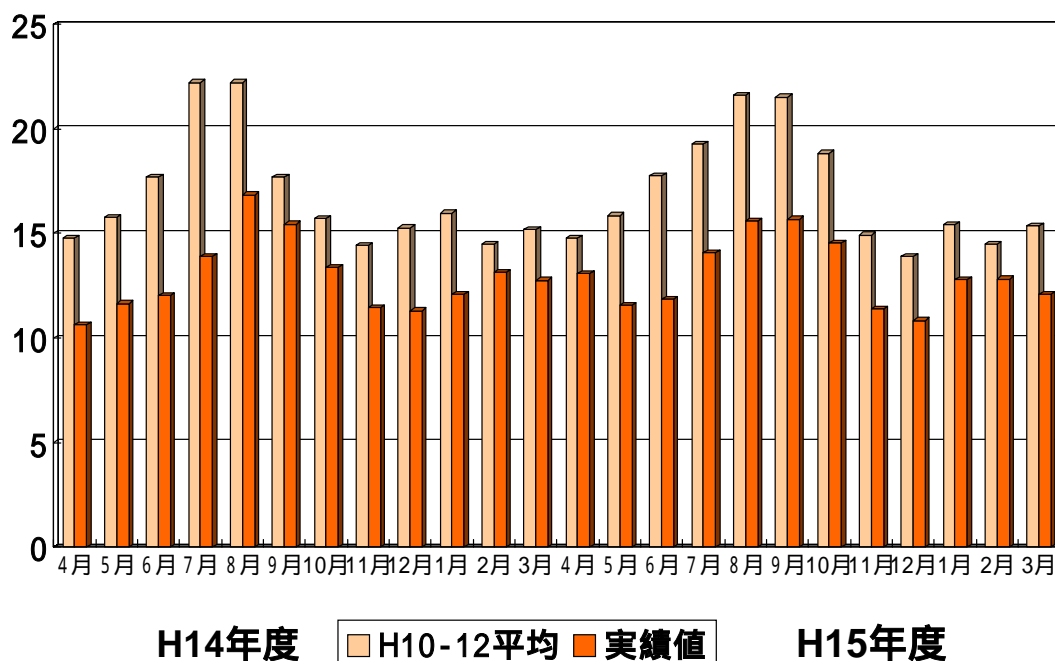

4 府民センタービル ( 三島、泉南、南河内、北河内 )

平成 1 5 年 4 月 ~ 1 6 年 3 月実績 電気・ガスの省エネ率 **平均 2 0 . 3 %**  
 ( 4 施設合計 )

千MJ

