

# 今夏の電力需給対策について


平成24年5月18日

電力需給に関する検討会合／エネルギー・環境会議事務局

# 今夏の需給ギャップの見込み

(参考)2011年夏の需給ギャップ  
(節電目標判断時)

2012年 需給検証委員会 今夏需給ギャップ見込み  
(2010年猛暑の需要実績から、経済影響、定着節電分を加味した需要想定に基づく需給ギャップ)

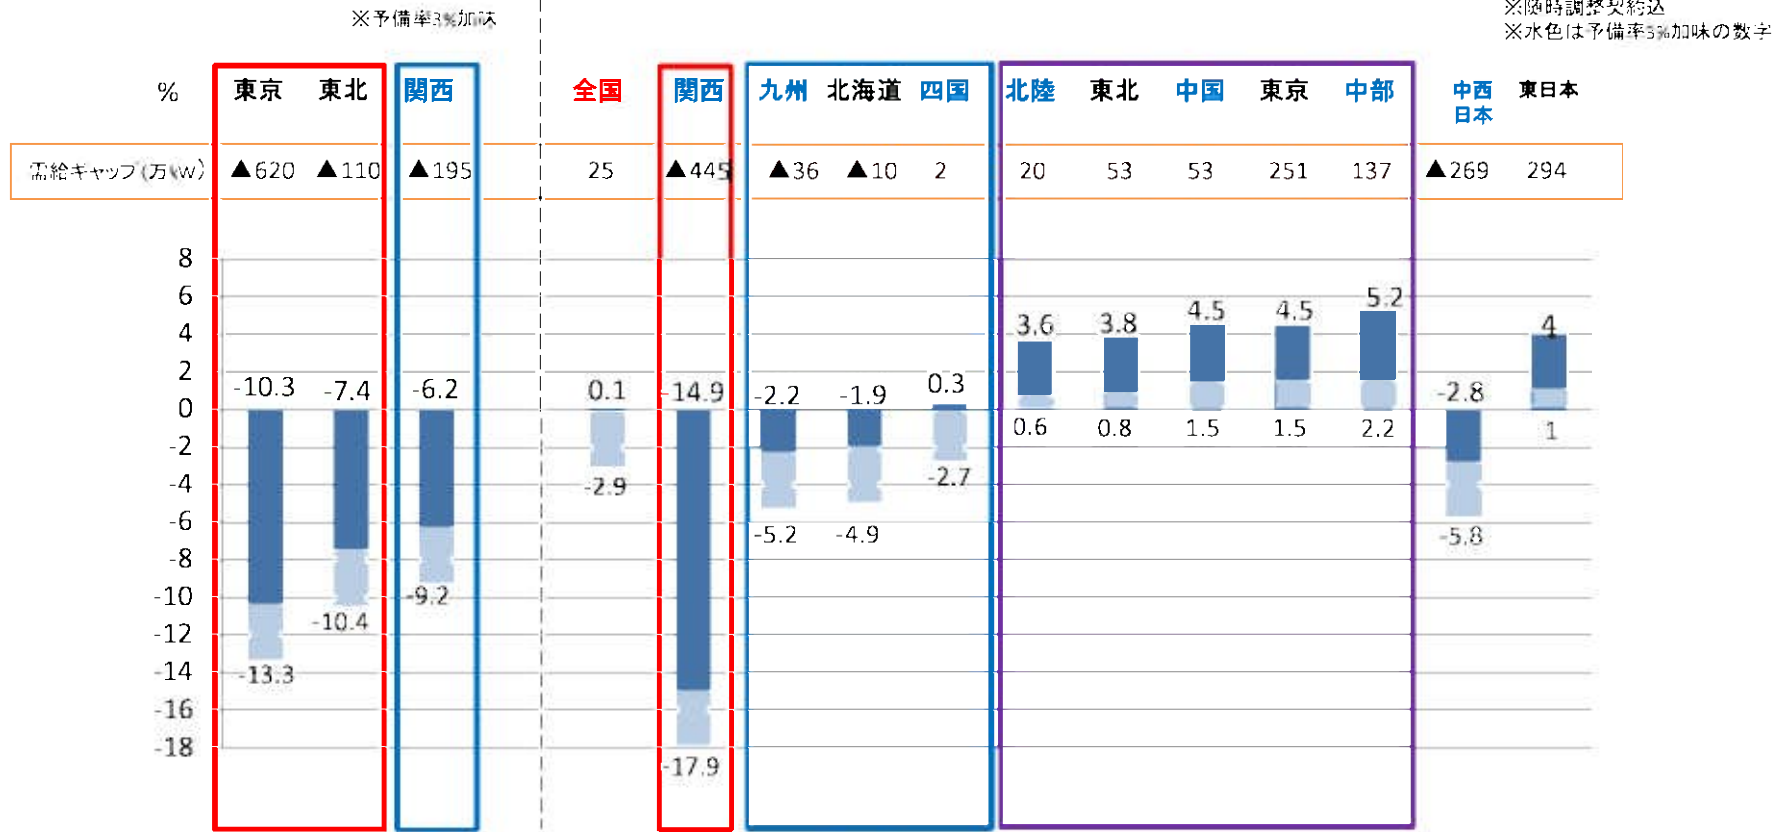

使用制限令 ▲15%  
節電要請 ▲10%

実績	東京	東北	関西
大口	▲27%	▲18%	▲9%
小口	▲19%	▲17%	▲10%
家庭	▲11%	▲18%	▲4%

2010年最大需要との比較  
▲21.4 ▲15.1 ▲7.3 ▲4.7

昨夏の東京電力で想定された以上の電力不足のおそれ

# 今夏の需給対策

○:実施

△:準備

×:実施しない

2

		関西	九州	北海道	四国	中部	北陸	中国	東京	東北
<b>供給予備率</b>										
【需給検証委報告】		▲14.9%	▲2.2%	▲1.9%	0.3%	5.2%	3.6%	4.5%	4.5%	3.8%
カッコ:予備率3%を含む数値		(▲17.9%)	(▲5.2%)	(▲4.9%)	(▲2.7%)	(2.2%)	(0.6%)	(1.5%)	(1.5%)	(0.8%)
【2010年需要実績比】		▲18.4%	▲12.1%	▲4.3%	▲1.7%					
カッコ:予備率3%を含む数値		(▲21.4%)	(▲15.1%)	(▲7.3%)	(▲4.7%)					
<b>節電要請</b>										
一般的節電要請 (定着節電の確保)		○ 確実な実施	○ 確実な実施	○ 確実な実施	○ 確実な実施	○ 確実な実施	○ 確実な実施	○ 確実な実施	○ 確実な実施	○ 確実な実施
		(7/2-9/28の平日(8/13-15を除く) 9:00-20:00)								
	数値目標	▲20% ×	▲12% ×	▲7% ○	▲5% ×				-	-
		▲15% ○	▲10% ○	←	▲7% ○	▲5% ○	▲5% ○	▲5% ○		
	期間 (期間内の平日 (8/13-15を除く))	7/2-9/7	7/2-9/7	7/23-9/7	7/2-9/7	7/2-9/7	7/2-9/7	7/2-9/7	-	-
	時間帯	9:00-20:00	9:00-20:00	9:00-20:00 [9/10-9/14 17:00-20:00]	9:00-20:00	9:00-20:00	9:00-20:00	9:00-20:00	-	-
	使用制限令	×	-	-	-	-	-	-	-	-
方が一に備えた 計画停電	△ (準備を進める)	△ (準備を進める)	△ (準備を進める)	△ (準備を進める)	-	-	-	-	-	
早朝・夜の 一般的節電	早朝(7:00-9:00)と夜(20:00-25:00)の節電									
ライフライン・ 弱者・被災地等への配慮	○									
コスト上昇への対応	火力発電所の活用による燃料費増、国富流出に対応 (電力会社の経営効率化、 <del>中期的な</del> 資源の安定獲得に向けた取組等)									